

**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej  
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**

Sprawozdanie z badań

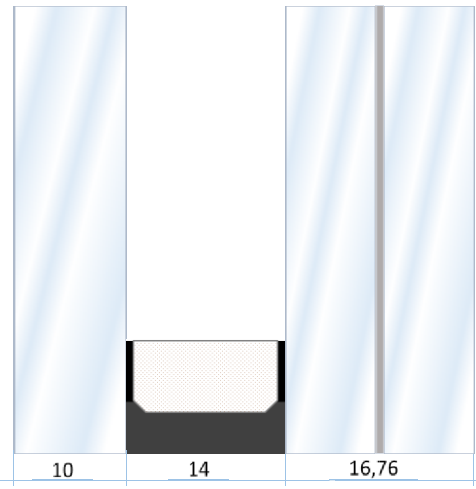
nr GLA-1288.11/16

Zleceniodawca**PRESS GLASS S.A.**

Nowa Wieś


ul. Kopalniana 9

42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	10/14/16,76
<i>Budowa:</i>	FL 10/14/VSG (TH1,1 8/0,76 PVB/FL 8) kl.1/B/1 Ar
<i>Wymiary:</i>	1230mm x 1480mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Schemat:</i>	

<i>Wskaźnik</i>	<b>R<sub>w</sub> (C; C<sub>tr</sub>)</b>	<b>STC</b>	<b>OITC</b>
<i>Podstawa</i>	PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
<i>Wartość</i>	<b>43 (-2; -4) dB</b>	<b>43 dB</b>	<b>37dB</b>

Łozienica, 8.12.2016

  
dr Krzysztof Mech  
Kierownik Laboratorium Akustyki