

**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**

Sprawozdanie z badań

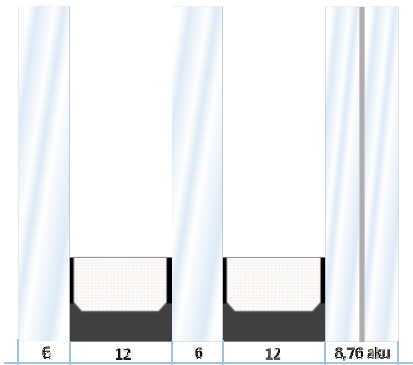
nr GLA-1312.1/17

Zleceniodawca**PRESS GLASS S.A.**

Nowa Wieś

ul. Kopalniana 9

42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	6/12/6/12/8,76 aku
<i>Budowa:</i>	TH1,1 6/12/FL 6/12/44.2 TH1,1 Phon kl.P2A Ar
<i>Wymiary:</i>	1230 mm x 1480 mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Masa jednostkowa próbki:</i>	52 kg/m ²
<i>Schemat:</i>	

Wskaźnik	R _w (C; C _{tr})	STC	OITC
Podstawa	PN-EN ISO 10140-1:2011 PN-EN ISO 10140-2:2011 PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
Wartość	41 (-3; -8) dB	41 dB	30 dB

Łozienica, 05.04.2017

K. Mech
dr Krzysztof Mech
Kierownik Laboratorium Akustyki